


Locaties calisthenics i.c.m. inpassing SUTU - Park Hogenkamp

UITGANGSPUNTEN VOOR DE LOCATIES

- De afmetingen van de locaties zijn leidend
- De afmeting zijn bepaalt door afstanden t.o.v. groenvakken, bomen, hekwerken en andere opstakels. De minimale afstand van 2 meter is nodig mbt het maaien van gras.
- Het plan moet ook worden voorgelegd aan afdeling groen ivm wortels van de bomen icm (plaatsing) toestellen.
- De toestellen dienen geplaatst te kunnen worden op gras. Dit om het groene karakter van het park te behouden. (Bij locatie A geen kunstgras toepasen. Bij locatie B maximaal 30% kunstgras van de beschikbare ruimte)
- Max 50 % van het toestel mag boven de 1.20 - 1.50 m. zijn. Dit om te voorkomen dat het een te hoog en dominant toetsel in de open ruimte van het park wordt.



Voorbeelden max 50% toestelhoogte
boven 1.20 - 1.50 m.

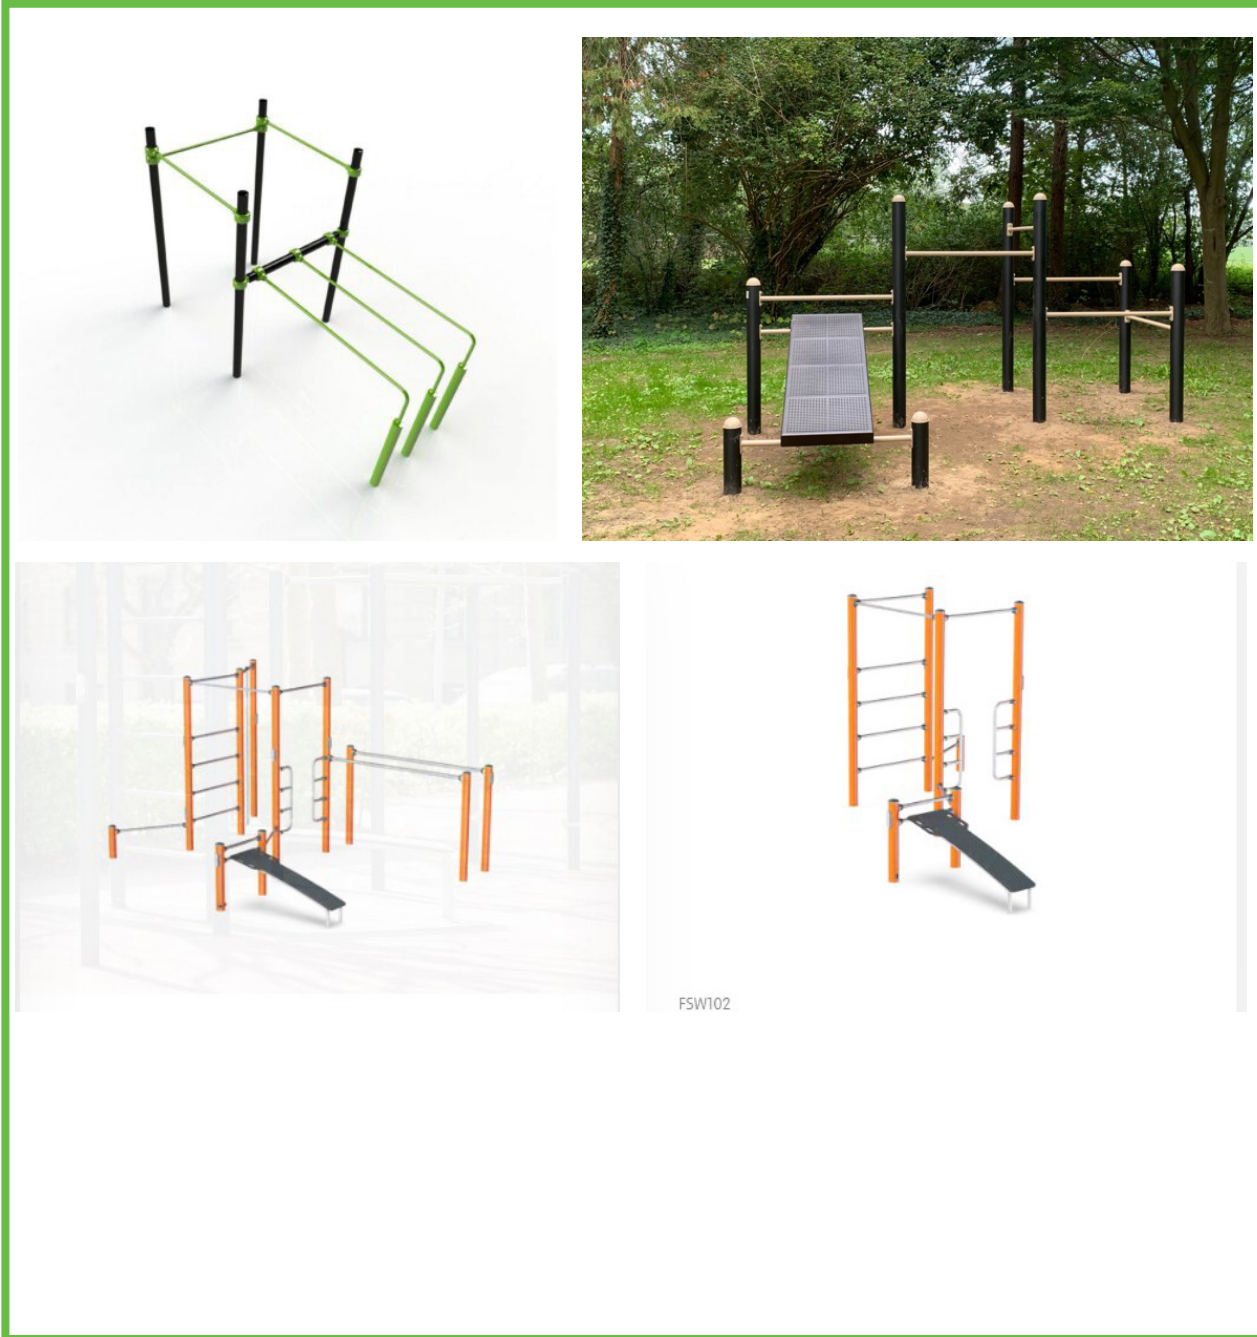

Voorbeelden meer dan 50% toestelhoogte
boven 1.20 - 1.50 m.

